

南大沢キャンパス 国際交流会館



入口までは傾斜約3度です。



エレベータ(入口幅90cm)には車椅子用ボタンや手すりが付いています。



スロープの傾斜は8度で、電動か介助が必要です。



移動しにくい机のため、前方への移動には介助が必要です。




入口前には3~4cmの段差があります。



入口は十分な広さの自動ドアです。



車椅子用トイレがあります。入口幅約90cm

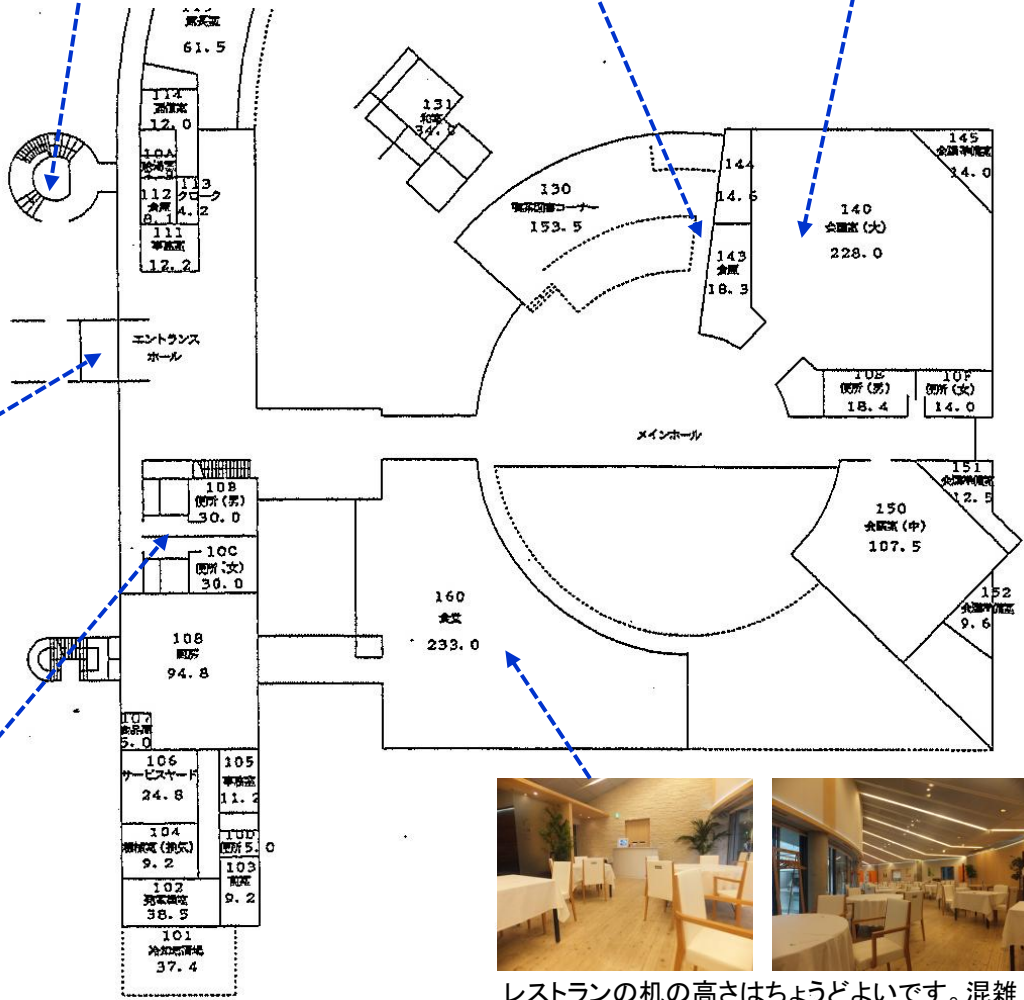

レストランの机の高さはちょうどよいです。混雑時でなければ、奥にも容易に移動可能です。

注:2011年10月~11月の期間に調査しました。その後工事等により状況が変わっている場合があります。この資料をもとに事故等が起こっても責任は負いかねます。各自の責任でご使用ください。

【調査・資料提供】

- ・システムデザイン学部ヒューマンメカトロニクスシステムコース講義「福祉機器設計」
- ・首都大学東京 教育改革推進事業「全学横断による未来型福祉教育の実施」